


Wellrohr muss individuell angepasst werden.

Conduit must be individually adapted.

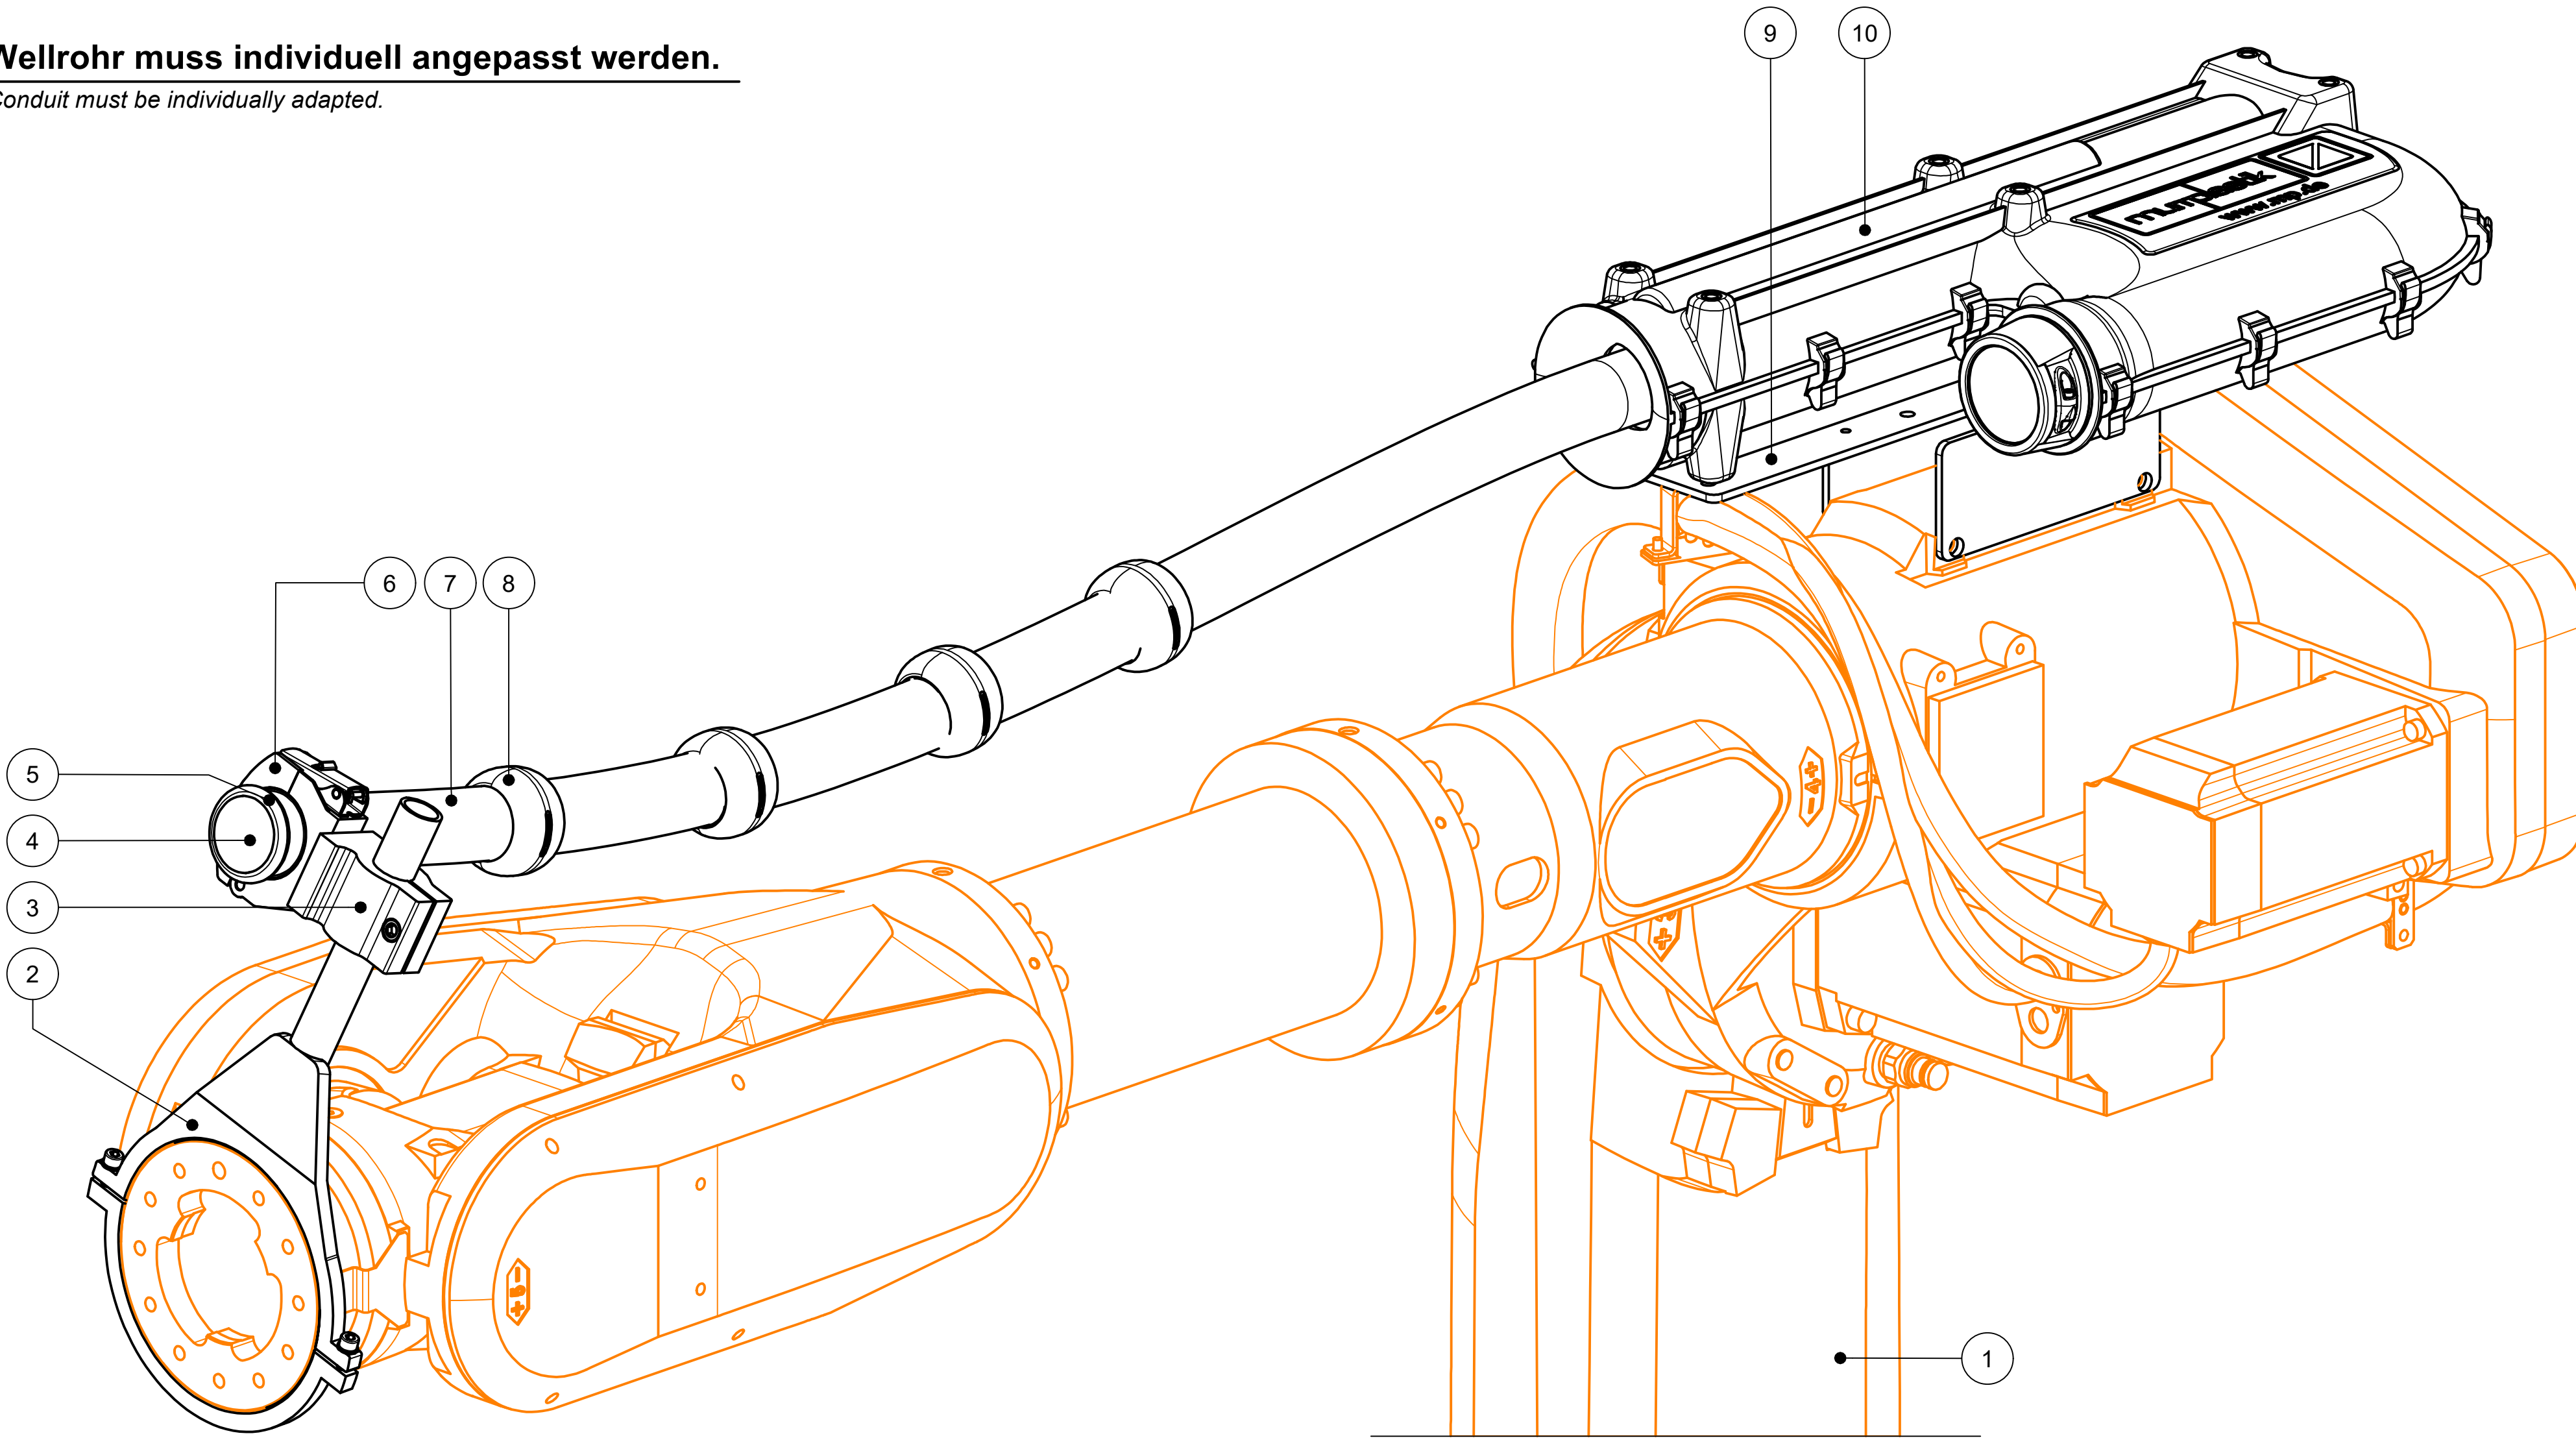

(1 : 3,5)

MS82501000000694		
Pos.	Qyt.	Name
1	1	ABB IRB 6700
2	1	R-SSR 200-1 Spannschelle mit Rohr 15° / Tension clamp
3	1	R-FKE 32
4	1	R-ZL/N1 36/48
5	1	KEG/K-M50
6	1	SH M40/M50-M
7	3	EWX-PAE-M50/P48
8	4	PR/SV-EWX 48
9	1	Grundplatte ABB - IRB6600 / Baseplate ABB IRB 6600
10	1	R-Tec Box EWX 48 MP - 100N

Wir weisen darauf hin, dass einige Kabel ausserhalb des Gelenk- bzw. Drehpunktes der Kette verlegt sind und daher einer Relativverschiebung unterliegen. Bitte überprüfen Sie die angebotene Energieführungskette bezüglich des gewählten Biegeradius, insbesondere bezgl. der druckführenden Hydraulikleitungen. Verlegerichtlinien für Leitungen bzw. Schläuche, siehe Handbuch: "für die Konstruktion und Montage von Energieführungsketten-Systemen", Seite 40 - 47. We indicate that some cables are installed outside of the chain's hinge point (centre of rotation) and as a result are subject to a relative shift. Please check the offered energy drag chain in relation to the chosen bending radius, particularly with regards to the pressurized hydraulic pipes. Please see the instruction manual on pages 40 - 47 for installation guidelines of pipes and conduits.				Dieser Montagevorschlag befreit den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, um die korrekte Eignung für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. This construction proposal does not relieve the buyer from own examinations and tests, in order to ascertain correct suitability (for the required purpose).			
Alle Kabel müssen vollständig zugentlastet sein und regelmäßig darauf kontrolliert werden !!! All cables must completely to be strain-relieved and regularly be checked out!		KD-Material-Nr. / customer-material-no.: MP-Material-Nr. / MP-material-no.: Kunden-Nr. / Customer-no.: Datum / date Bearb. 25.09.2023		Maßstab / scale: 1:3,5 Kettentyp / chain type: Kunde / customer: Bezeichnung / designation: EP A3-A6 ABB IRB 6700 R-Tec Box & EWX 50-LR-KS PLZ / postal code: Ort / place:			
00		Neuanlage in SAP		22.01.2024			
Zust.		Änderung/revision		Datum/date			
				Name			
				www.mp.de			
		Ersetzt/replaces:		Dokumentenart / document type: SYM			
		Format: DIN A2		Zeichnungs-Nr./drawing no.: 1027639 - 00			
		Änderung/revision:		Bitte geben Sie bei Ihre Bestellung die Zeichnungsnummer an, please indicate in the order the drawing number.			
				1/1			